



G
O
I
B

PESIB- Comitè tècnic de seguiment de la sequera. Set'21



G CONSELLERIA
O MEDI AMBIENT
I I TERRITORI
B DIRECCIÓ GENERAL
/ RECURSOS HÍDRICS



Objectius

- a) Garantir la disponibilitat d'aigua per assegurar la salut i la vida de la població.
- b) Evitar o minimitzar els efectes negatius de la sequera sobre l'estat de les masses d'aigua.
- c) Minimitzar els efectes negatius sobre l'abastiment urbà.
- d) Minimitzar els efectes negatius sobre les activitats econòmiques.

G
O
I
B
/

Objectius operatius

- a) Definir mecanismes per a la previsió de les diferents situacions o escenaris de sequera.
- b) Fixar llindars per a la determinació de les diferents situacions o escenaris de sequera.
- c) Definir les mesures per a aconseguir els objectius específics en cada situació o escenari de sequera.
- d) Assegurar la transparència i participació pública en el desenvolupament del pla.



Índex UD

$IeUD \geq 0,50$	Nivell verd	Situació estable o de normalitat
$0,50 > IeUD \geq 0,30$	Nivell groc	Situació de prealerta
$0,30 > IeUD \geq 0,15$	Nivell taronja	Situació d'alerta
$IeUD < 0,15$	Nivell vermell	Situació d'emergència




GOIB


Límits d'activació

NORMALIDAT		PREALERTA		ALERTA		EMERGENCIA	
	3 mesos		2 mesos		2 mesos		

Mesures

- Planificació y prevenció
- Mesures estratègiques
- Mesures de mitigació
- Organitzatives
- Operatives

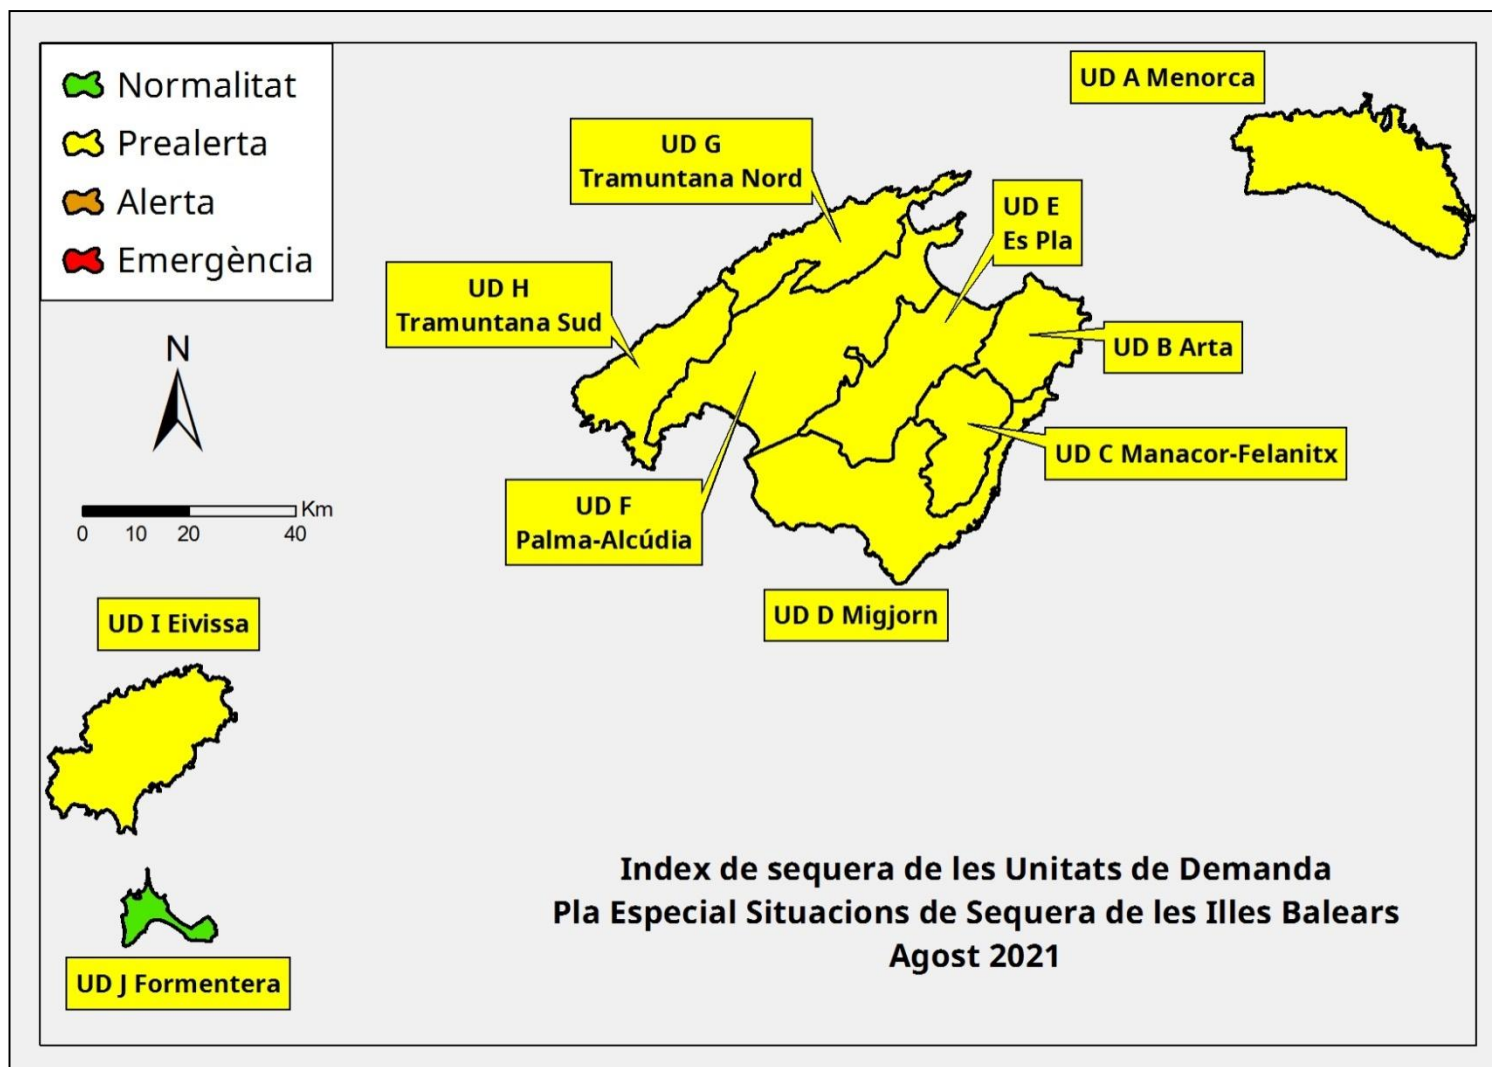


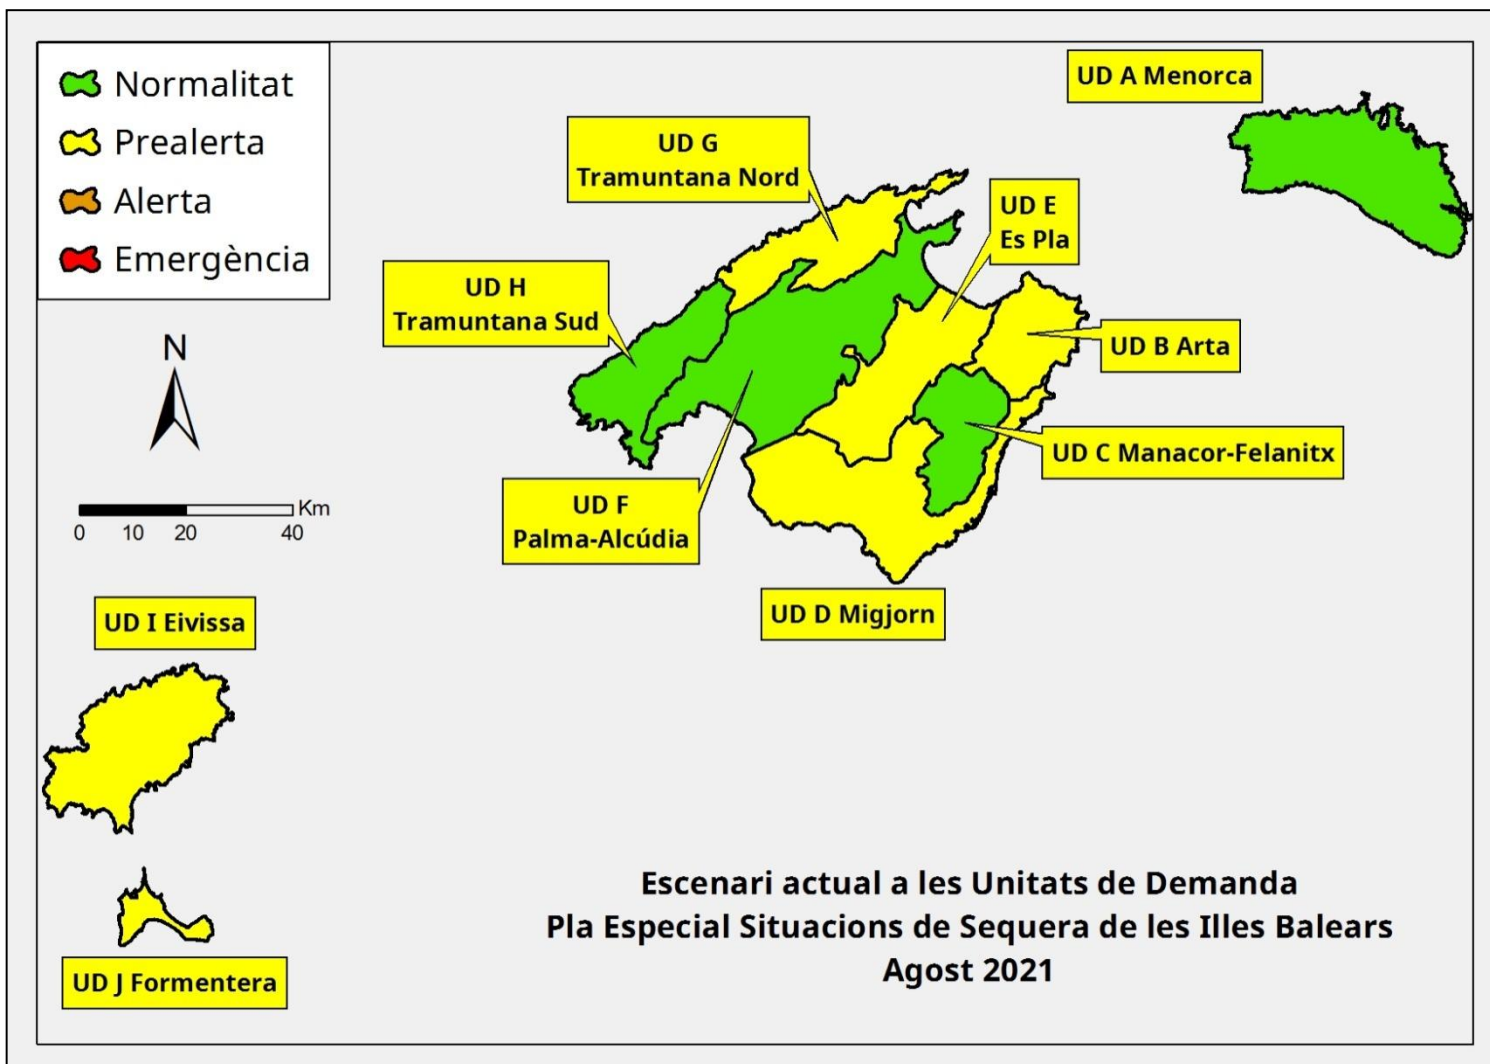



G CONSELLERIA
O MEDI AMBIENT
I TERRITORI
B DIRECCIÓ GENERAL
RECURSOS HÍDRICS


Evolució de l'índex de sequera hidrològica a la Unitat de Demanda D - Migjorn agost 2011 - agost 2021

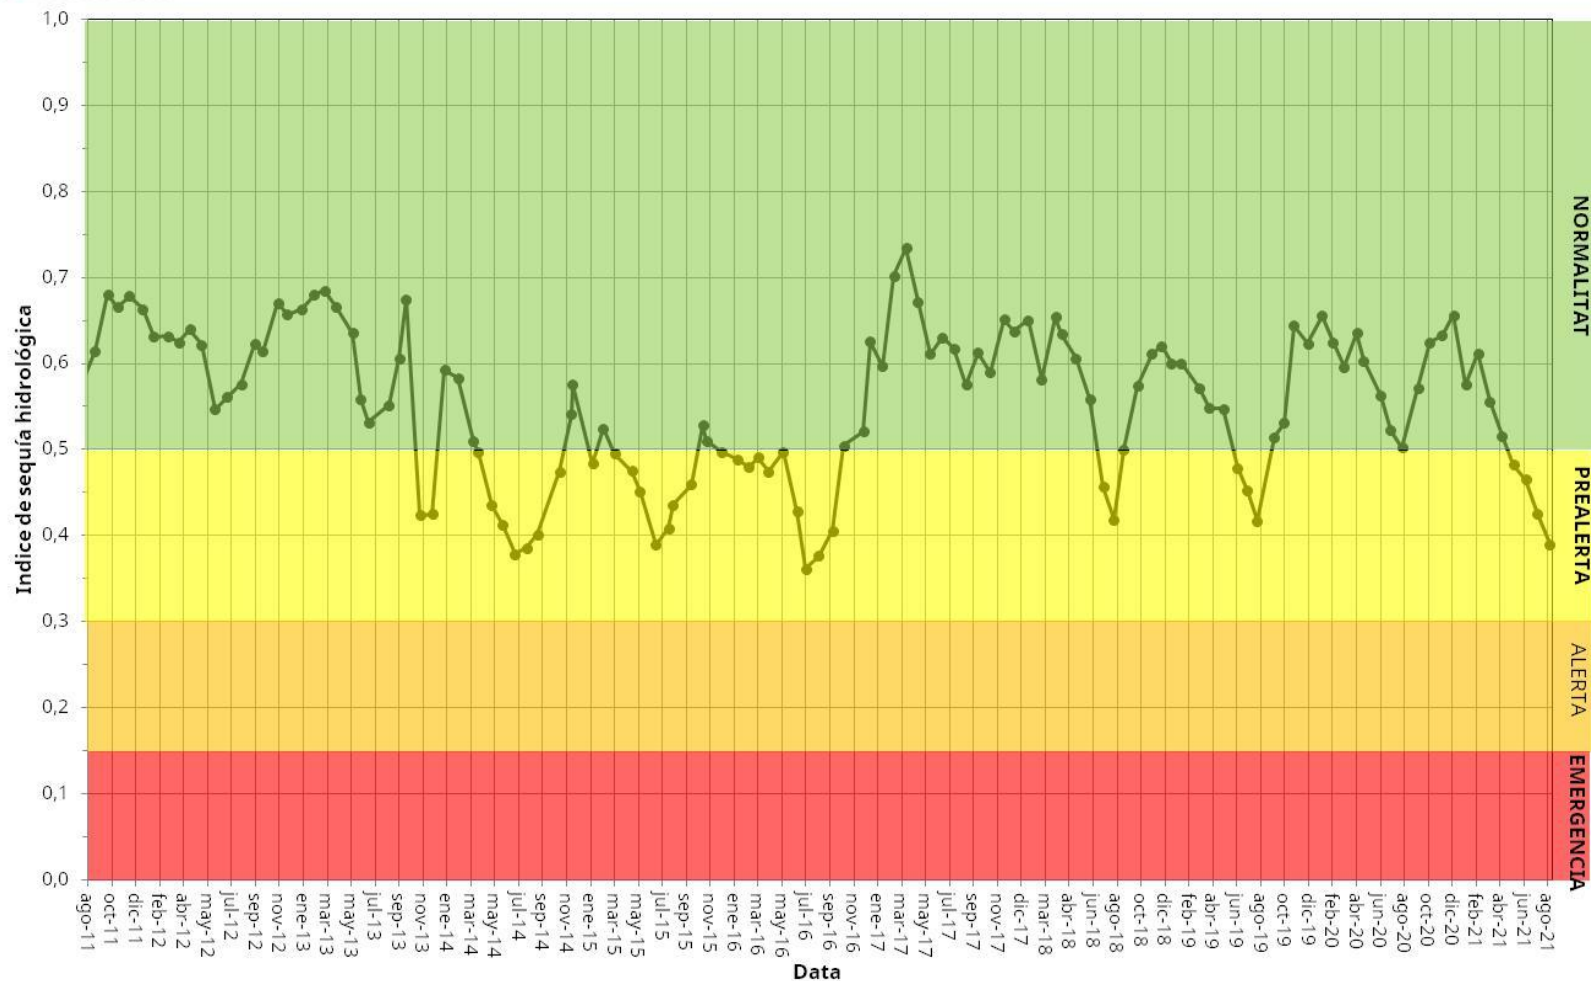



G CONSELLERIA
O MEDI AMBIENT
I TERRITORI
B DIRECCIÓ GENERAL
/ RECURSOS HÍDRICS


Evolució de l'índex de sequera hidrològica a la Unitat de Demanda D - Migjorn 1997 - 2021

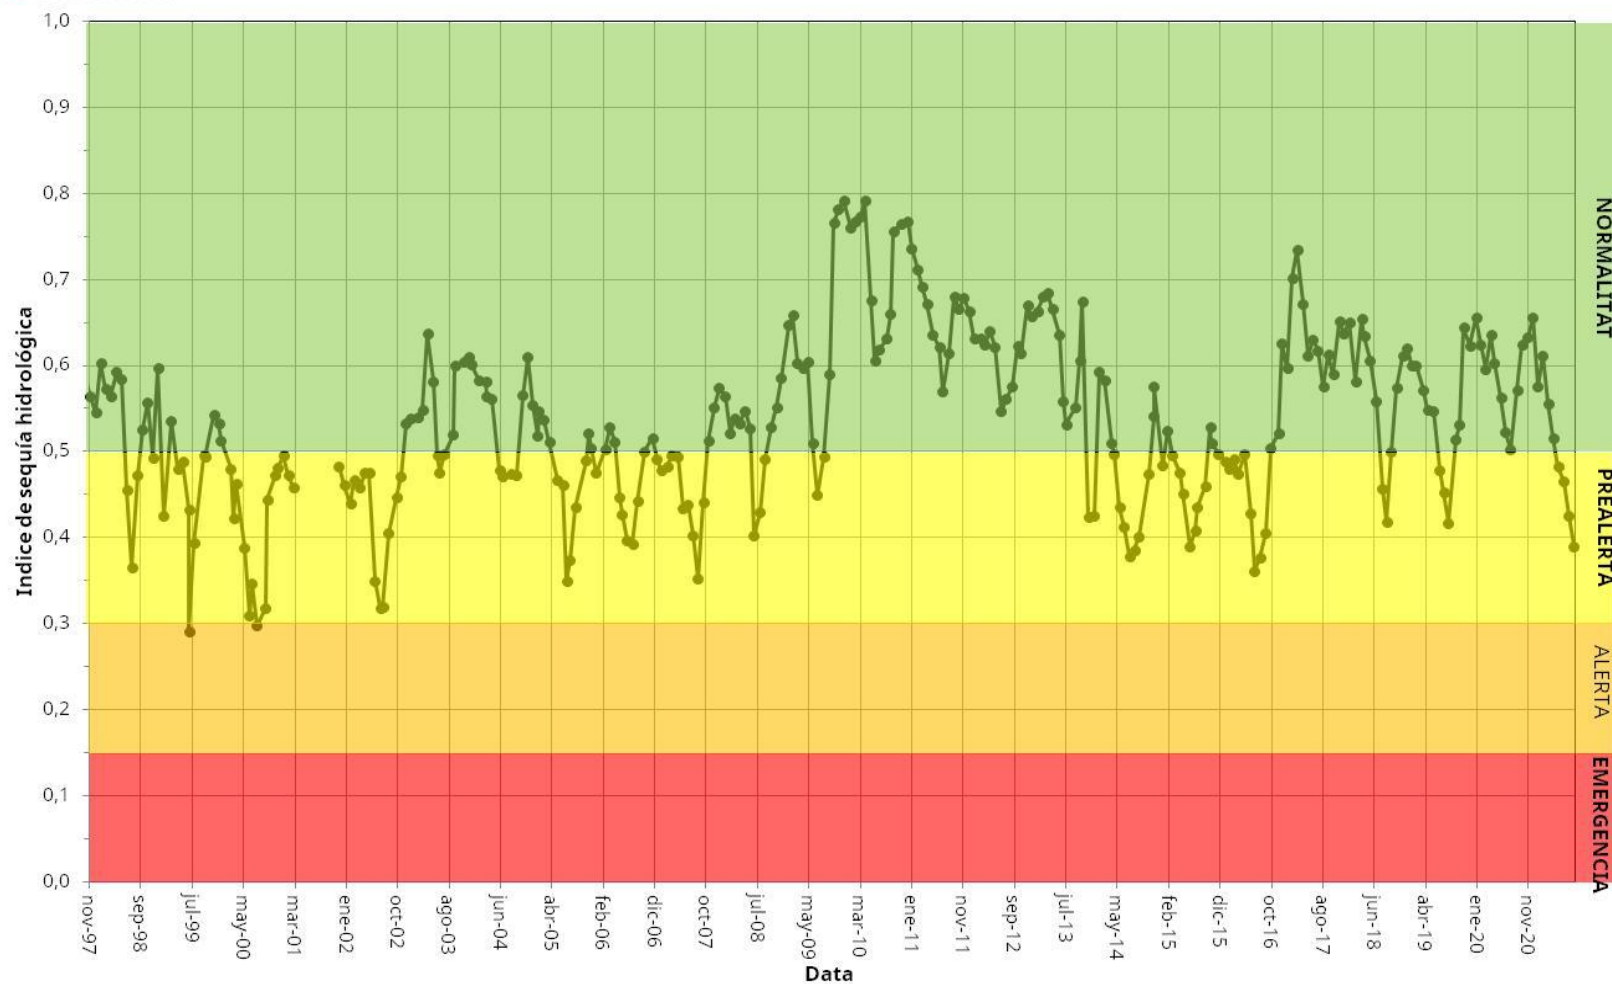



G CONSELLERIA
 O MEDI AMBIENT
 I I TERRITORI
 B DIRECCIÓ GENERAL
 RECURSOS HÍDRICS

Evolució de l'índex de sequera hidrològica a la UD E - Es Pla agost 2011 - agost 2021

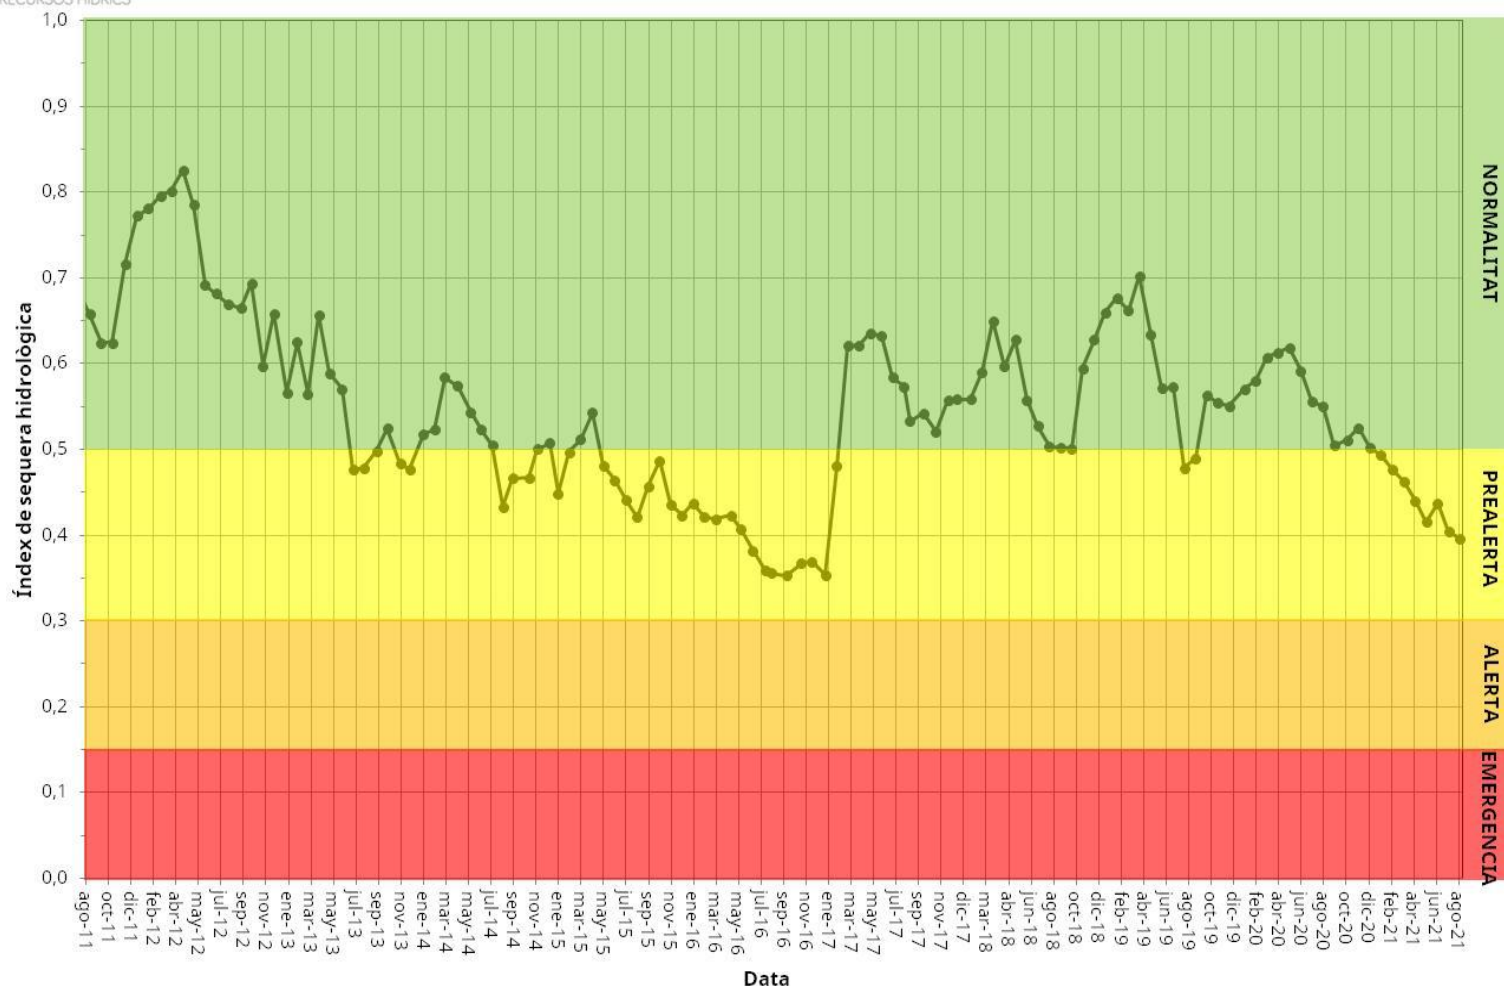




GOH B



G CONSELLERIA
O MEDI AMBIENT
I TERRITORI
B DIRECCIÓ GENERAL
RECURSOS HÍDRICS


Evolució de l'índex de sequera hidrològica a la UD G Tramuntana Nord agost 2011 - agost 2021

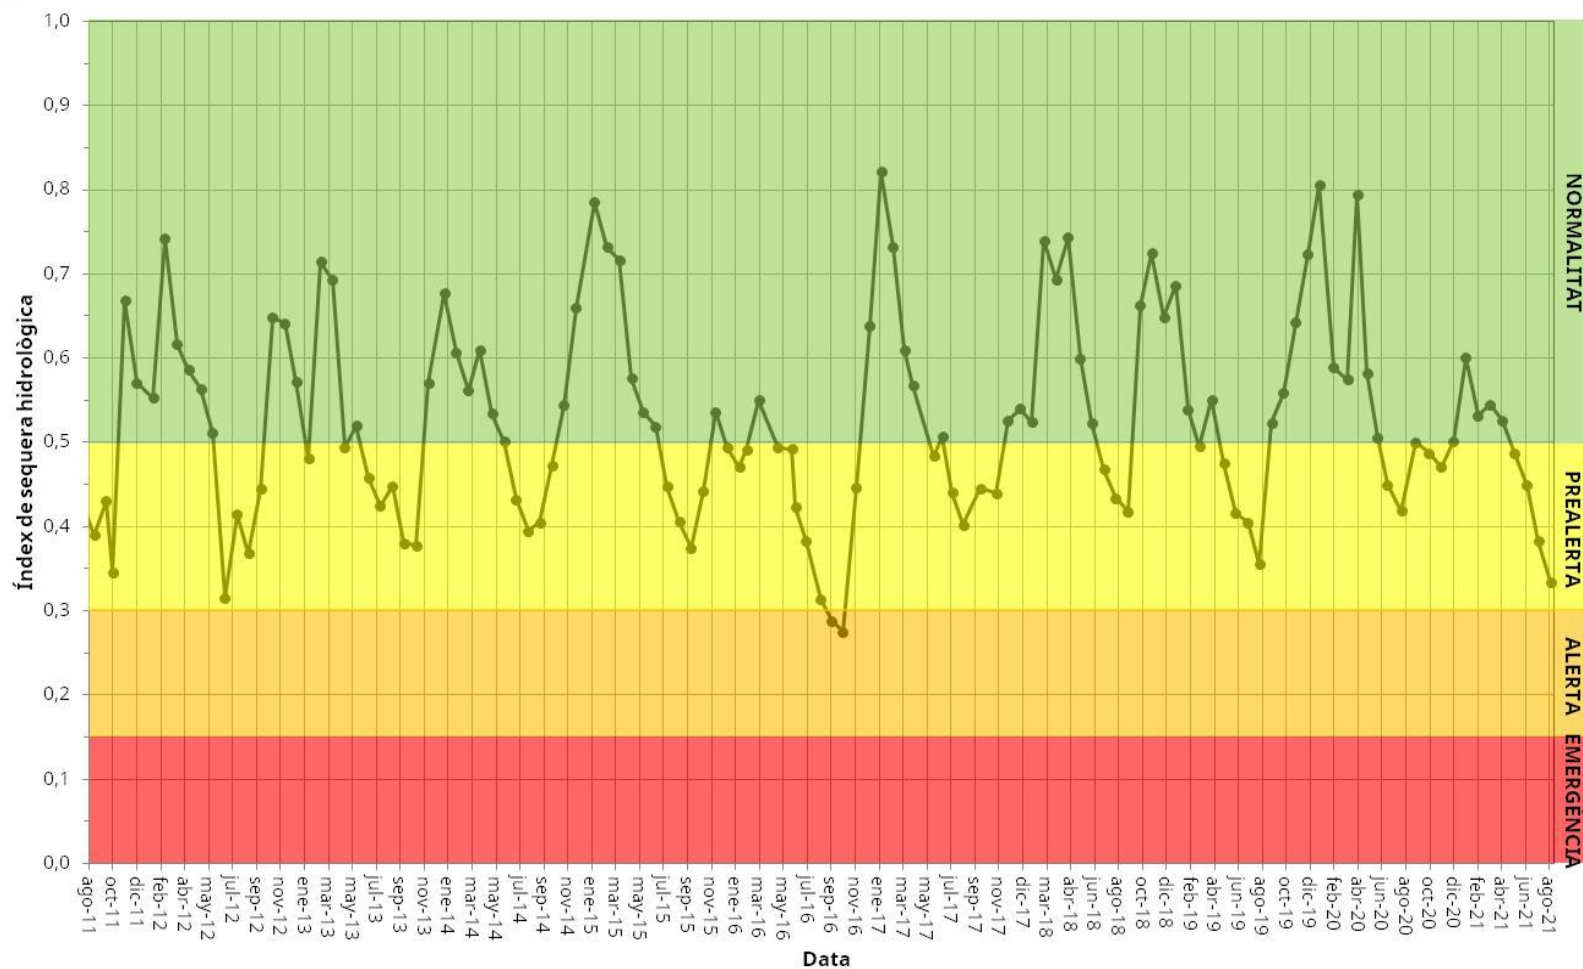



G CONSELLERIA
O MEDI AMBIENT
I TERRITORI
B DIRECCIÓ GENERAL
RECURSOS HÍDRICS

Evolució de l'índex de sequera hidrològica a la Unitat de Demanda B - Artà agost 2011 - agost 2021

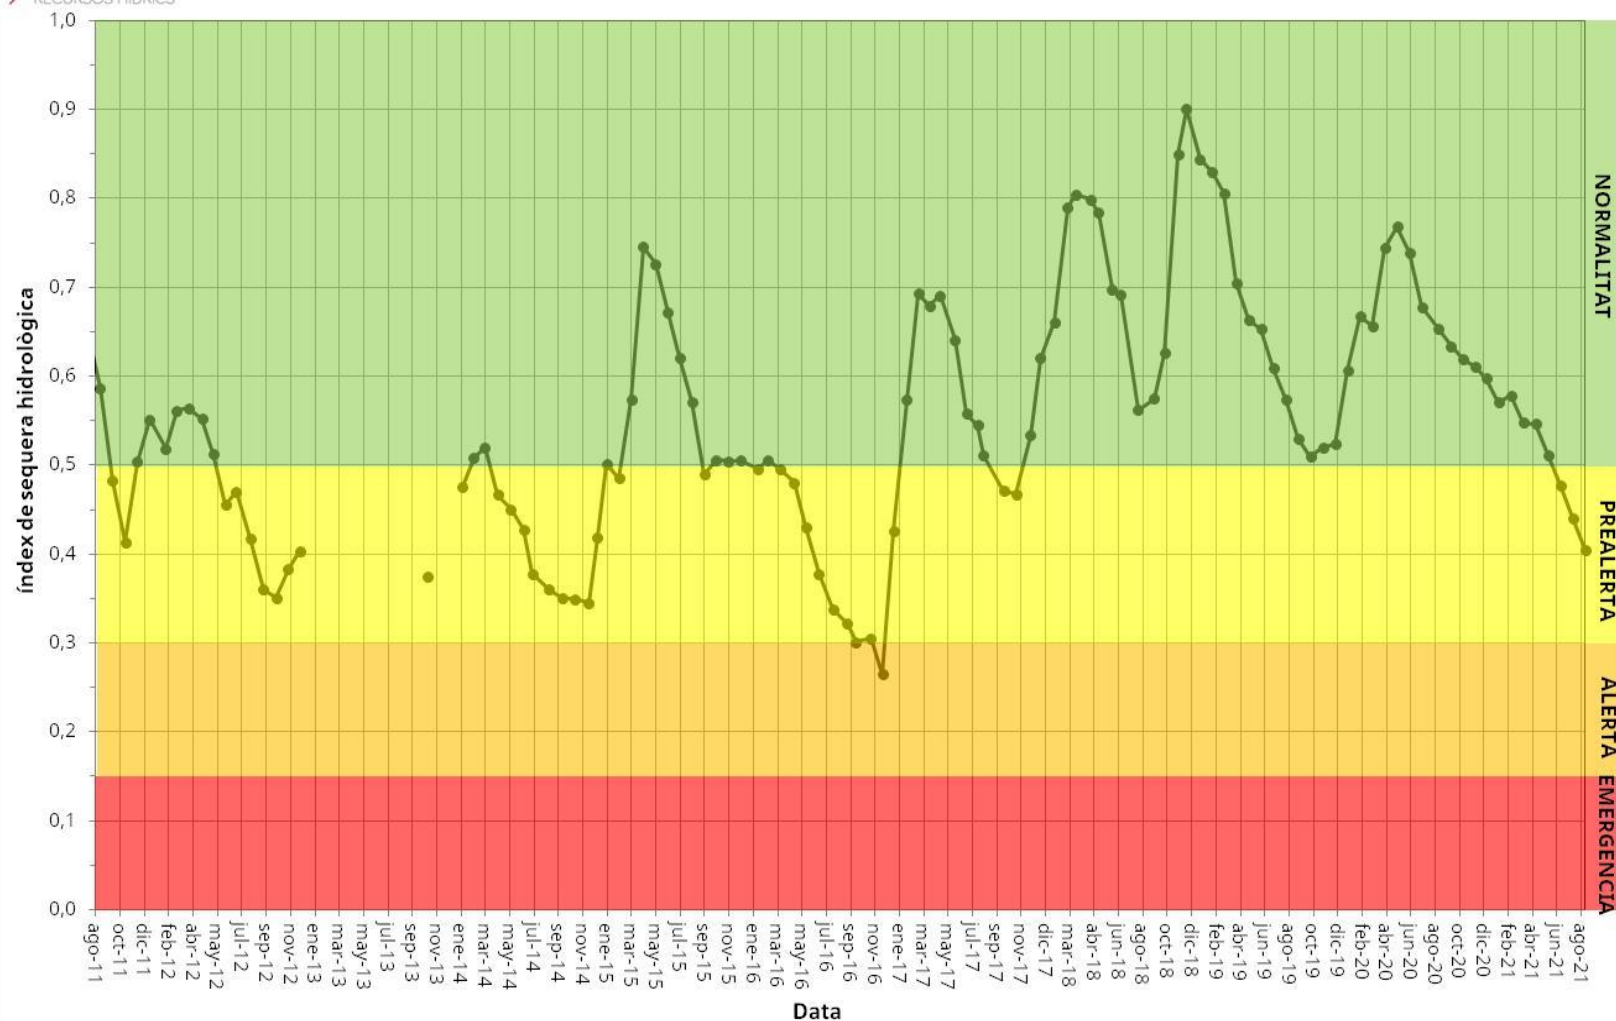




GOH B




G CONSELLERIA
O MEDI AMBIENT
I TERRITORI
B DIRECCIÓ GENERAL
RECURSOS HÍDRICS

Evolució de l'índex de sequera hidrològica a la Unitat de Demanda B - Artà agost 2011 - agost 2021

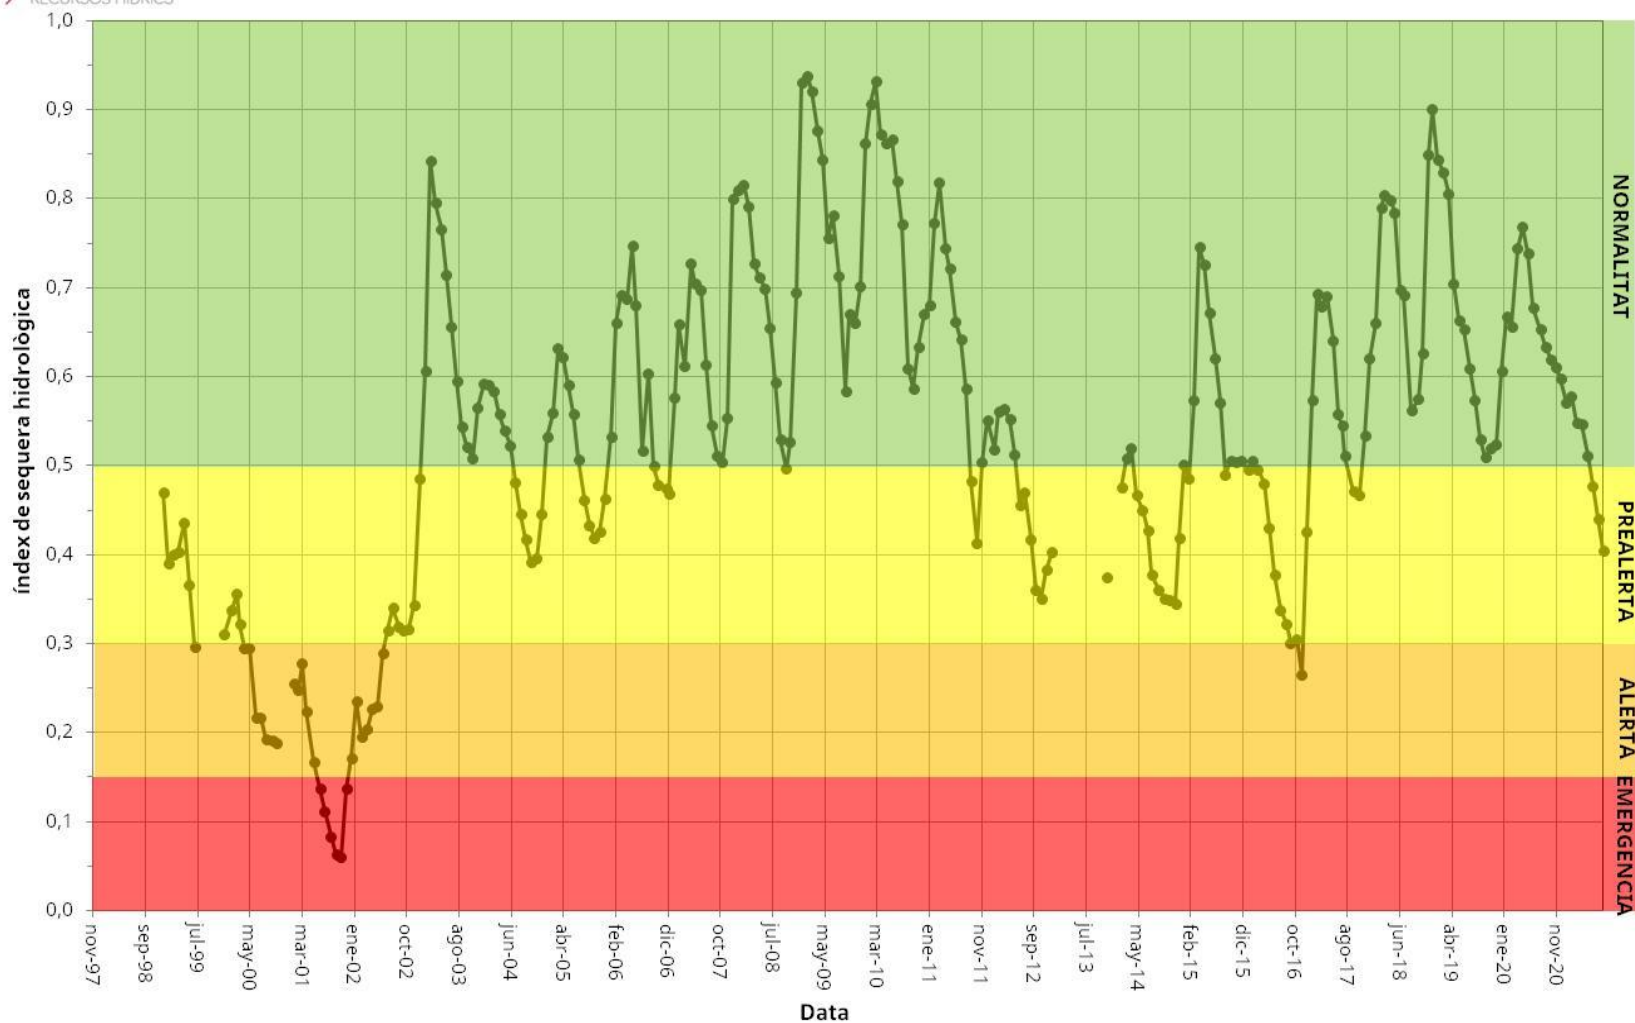

Evolució de l'índex de sequera hidrològica a la UD I Eivissa agost 2011 - agost 2021

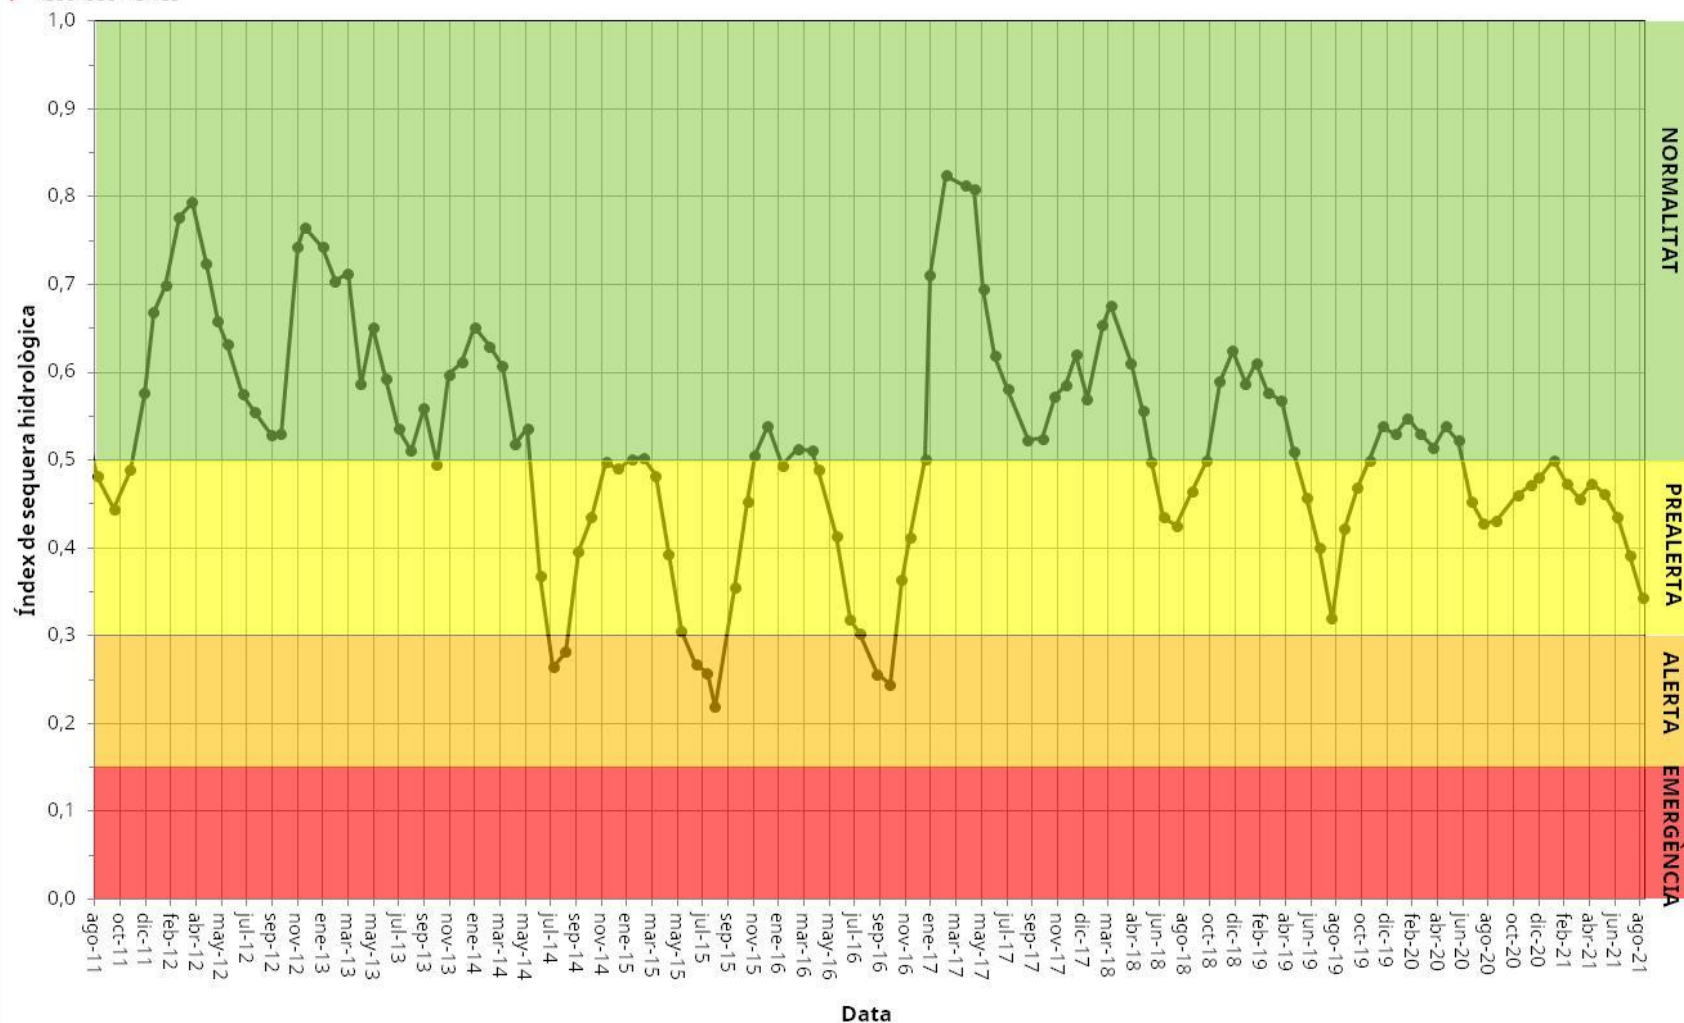



SECTOR		MESURES ESTRATÈGIQUES			
		NORMALITAT	PREALERTA	ALERTA	EMERGÈNCIA
Administració	Direcció General de Recursos Hídrics	Manteniment IDAM (Dessalinitzadores)	Treballs de posada a punt de totes les línies de producció d'aigua dessalada.	Ple rendiment de les dessaladores.	
		Mínim dessalació obligatori.	Augment gradual de producció d'aigua dessalada i reducció d'extraccions d'aigua subterrània (aquífers connectats a l'eix de distribució en alta del govern)		

SECTOR		MESURES DE MITIGACIÓ - ORGANITZATIVES	
Administració	Recursos Hídrics	Comitè Tècnic de Seguiment de la Sequera (CTSS)	<i>Convocatoria si es donen canvis d'escenari de sequera cada cicle de planificació</i> <i>Funcions: seguiment i valoració situació sequera</i> <i>propomoció i coordinació posada en marxa de les mesures</i> <i>elaboració d'informes</i>
	Agricultura i Ramaderia		
	Ajuntaments		
	Salut		
	Sectors econòmics		



SECTOR		MESURES DE MITIGACIÓ - OPERATIVES		
		PREALERTA	ALERTA	EMERGENCIA
Abastiment urbà	general	Campanyes de conscienciació estalvi d'aigua	Intensificació campanyes	
		Instal·lació pous de garantia.	Ús dels pous de garantia.	
		Instal·lació i posada en servei infraestructures aigües regenerades. Iniciar augment progressiu del seu ús.	Augmentar ús d'aigües regenerades fins màxima capacitat.	
		Possibilitat de revisió de tarifes	-	
	amb connexió a DESSALINITZADORA	Iniciar augment progressiu de l'ús d'aigua dessalada.	Ús d'aigua dessalada al màxim de capacitat.	
	sense connexió a DESSALINITZADORA	Iniciar restriccions de consum d'aigua.	Ampliar restriccions de consum d'aigua.	Prohibicions d'ús: dutxes platges, renovació piscines, ornamentals o jardins i rentat carrers (excepte si és aigua regenerada).
Pous aïllats de xarxa	CAMIONS CISTERNA (pou dins radi 15km d'un dispensador).	-	Substitució del 50% d'aigua subterrània per aigua dessalada.	Substitució del 100% d'aigua subterrània per aigua dessalada.
	HABITATGES no connectats a xarxa urbana	10% de reducció del consum.	20% de reducció del consum.	30% de reducció del consum.
Reguiu	comunitat de regants amb regenerades	Inici substitució gradual subterrànies per regenerades.	Substitució total subterrànies per regenerades.	
	només amb concessió subterrànies	-	Limitar el consum segons Pla d'ús de Parcel·les Agrícoles Regades.	Prohibició determinats cultius segons Pla d'ús de Parcel·les Agrícoles Regades.
Oci	Golf (amb concessió subterrànies)	Inici substitució gradual subterrànies per regenerades.	Substitució total subterrànies per regenerades.	

Educació	Administració	Comunicació de l'estat a les escoles.	
		Distribució material divulgatiu / conscienciació.	
		-	Promoure el compliment de les restriccions pròpies de l'estat.
Turisme	Administració	Comunicació de l'estat als establiments turístics.	
		Distribució material divulgatiu / conscienciació.	
		-	Promoure el compliment de les restriccions pròpies de l'estat.
	Establiments turístics	Distribució de material divulgatiu de conscienciació als clients.	Restringir ús de l'aigua a dutxes exteriors, jardins, piscines.
Medi Ambient	Administració	Distribució material divulgatiu / conscienciació.	





Campanyes sensibilització

TONI
SALOM
.com

ADHESIUS 8X8 CM

FILET TÈCNIC (TROQUELL)

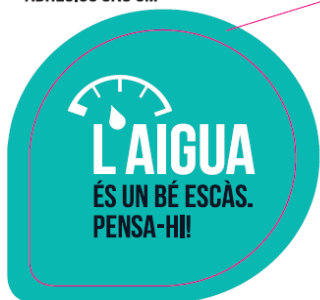

IMANT GELERES 5X5 CM






Campanyes sensibilització

**L'AIGUA
ÉS UN BÉ ESCÀS.
PENSA-HI!**

Fer net un cotxe amb mànega implica més de 500 litres per vehicle. Amb una llança d'aigua de pressió o un poal pots estalviar 450 litres /vehicle.

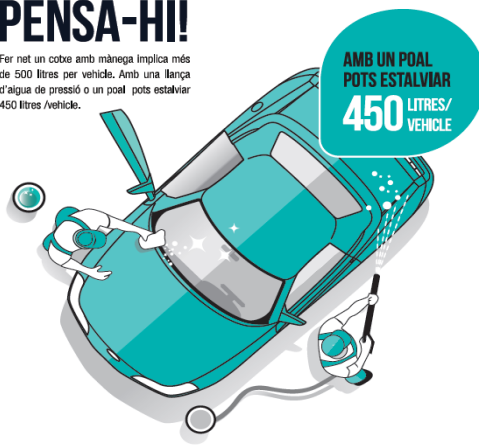

Ajuntament de
Calvià Mallorca

calvia.com


HIDROBAL

© Tami Salom.com

MEDIDAS PARA REDUCIR EL CONSUMO

El principal consumo de agua del hogar se produce en el baño. Si tienes en cuenta los siguientes consejos puedes conseguir un ahorro considerable de este bien tan escaso. Súmate a la campaña y haz un consumo responsable del agua.

**EL AGUA
ES UN BIEN ESCASO.
PIÉNSALO!**

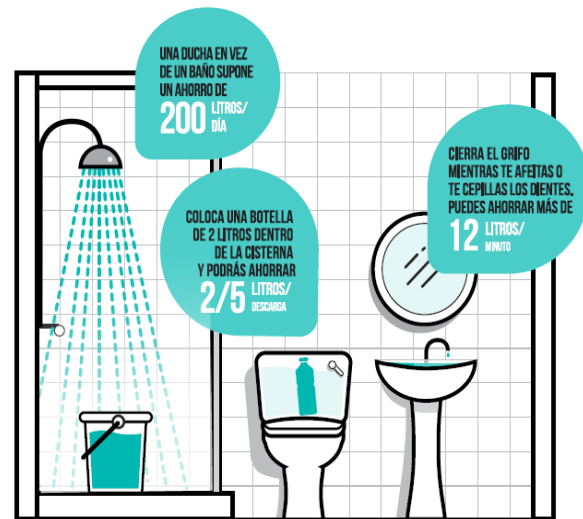

Govern
de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca

© Tami Salom.com




GOIB

Campanyes sensibilització





Campaña sensibilización

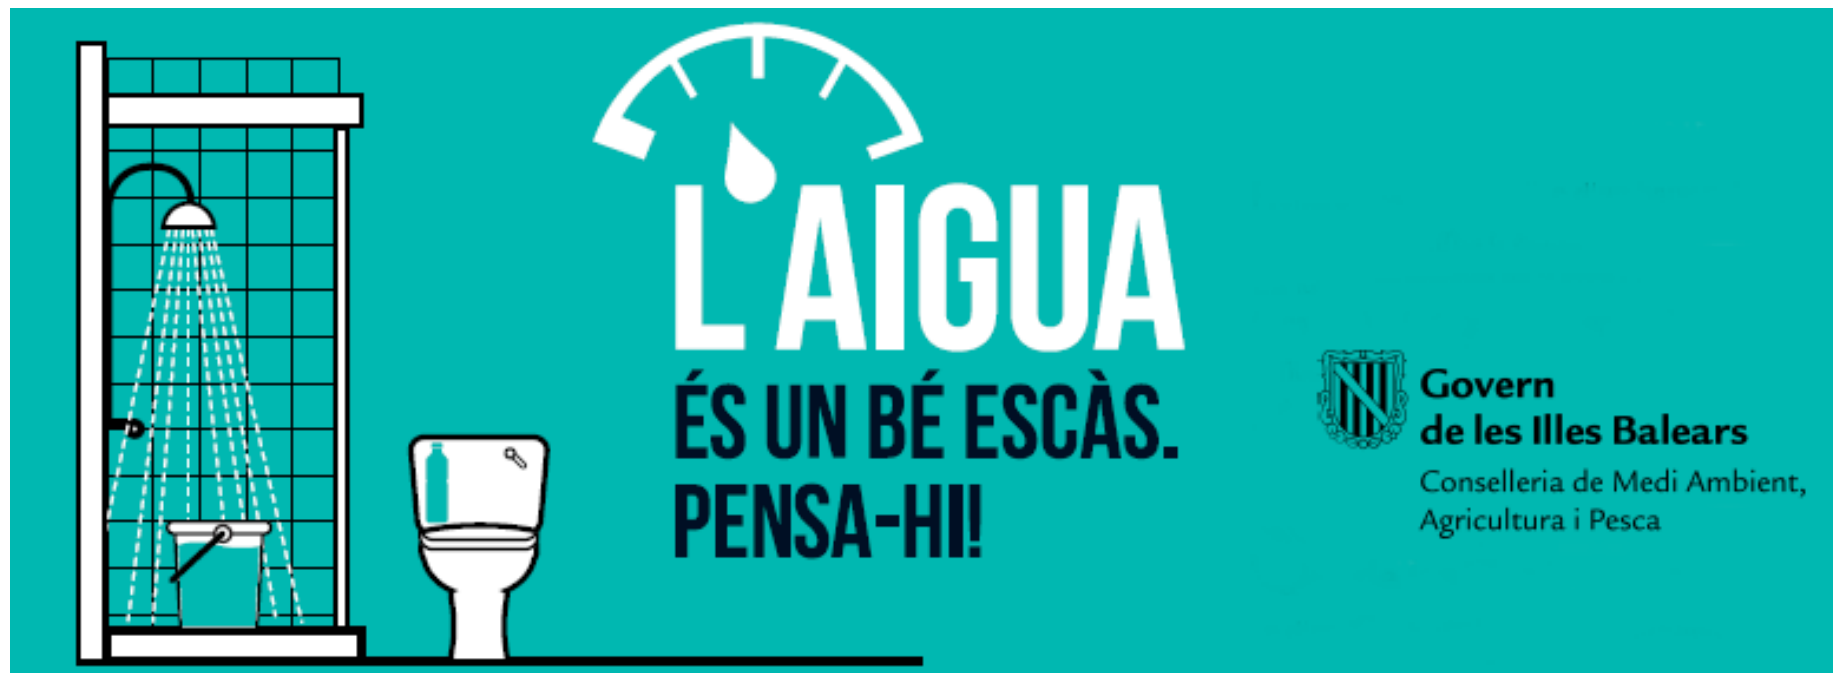



GOVERN
ILLES
BALEARS



Gracis